



試験番号 2604-021001
発行日 2026年2月28日

単品承認試験成績書



- 1 申請者 江戸川機鋼株式会社
2 工場名 埼玉工場
3 種類・型式及び数量 山留親綱支柱 SK-1000Y 30本
4 承認番号 第25-02号
5 試験実施日 2026年2月4日
6 試験場所 東京試験所

- 7 試験方法
10 試験方法図による。

なお、各試験の基準値については仮設機材認定基準「第25章 親綱支柱」に定めた値を適用した。

- 8 試験結果

落下阻止性能試験

①：平行型として取付(取付使用長最大(500mm)の場合)

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供試体組 No.		1		2		3	
供試体 No.		1	2	3	4	5	6
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと					
		親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること					


②：直交型として取付(取付使用長最大(500mm)の場合)

(締付けトルク：6.0kN・cm)


供試体組 No.		4		5		6	
供試体 No.		7	8	9	10	11	12
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと					
		親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること					

10 試験方法図

①：平行型として取付けた場合

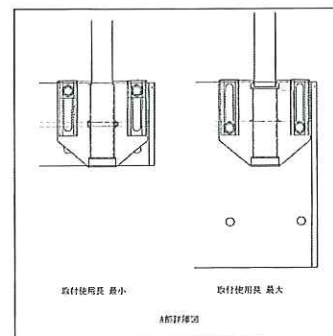

②：直交型として取付けた場合

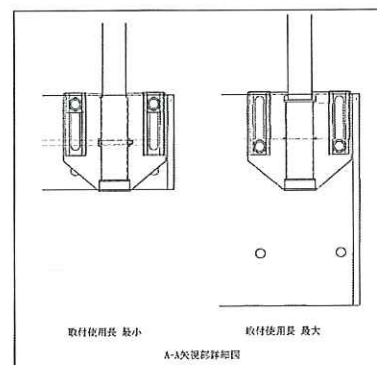

③：中間支柱として取付けた場合

