

試験成績書



総 数 3 頁 中 の 2 頁

試験番号 25363-1021-01R

1 供試体の種類・型式及び数量

親綱支柱(小幅用 親綱支柱アタッチメント) SK-920P+SK-HAT(アタッチメント) 12本

2 落下阻止性能試験

(1) 試験方法

「(3) 試験方法」による。

(2) 試験結果

(締付けトルク: 6.0kN・cm)

供 試 体 組 No.	1		2		3	
供 試 体 No.	1	2	3	4	5	6
供試体の取付方向	平 行					
供試体を取付けたH形鋼	100mm×100mm(幅実測値:98mm)					
H形鋼からの脱落の有無	無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下	可		可		可	
変形角度が45度以下	可	※	可	可	可	可
供 試 体 組 No.	4		5		6	
供 試 体 No.	7	8	9	10	11	12
供試体の取付方向	平 行					
供試体を取付けたH形鋼	125mm×125mm(幅実測値:123mm)					
H形鋼からの脱落の有無	無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下	可		可		可	
変形角度が45度以下	可	可	可	可	可	可

※供試体No.2の変形角度は重しい落下後、親綱支柱が回廊側に変形し落下設備の手すりに接触したため測定不能。なお、手すりに接触した状態での変形角度は22.6度(参考値)であった。



試験成績書



総 数 3 頁 中 の 3 頁

試験番号 25363-1021-01R

(3) 試験方法

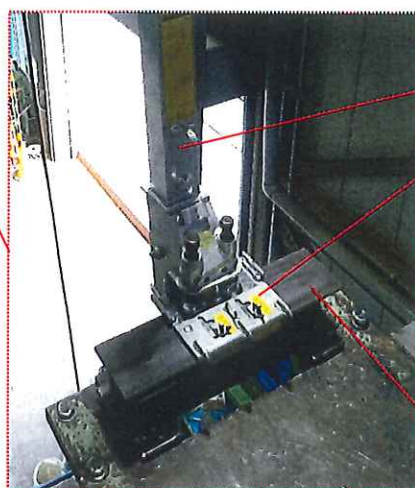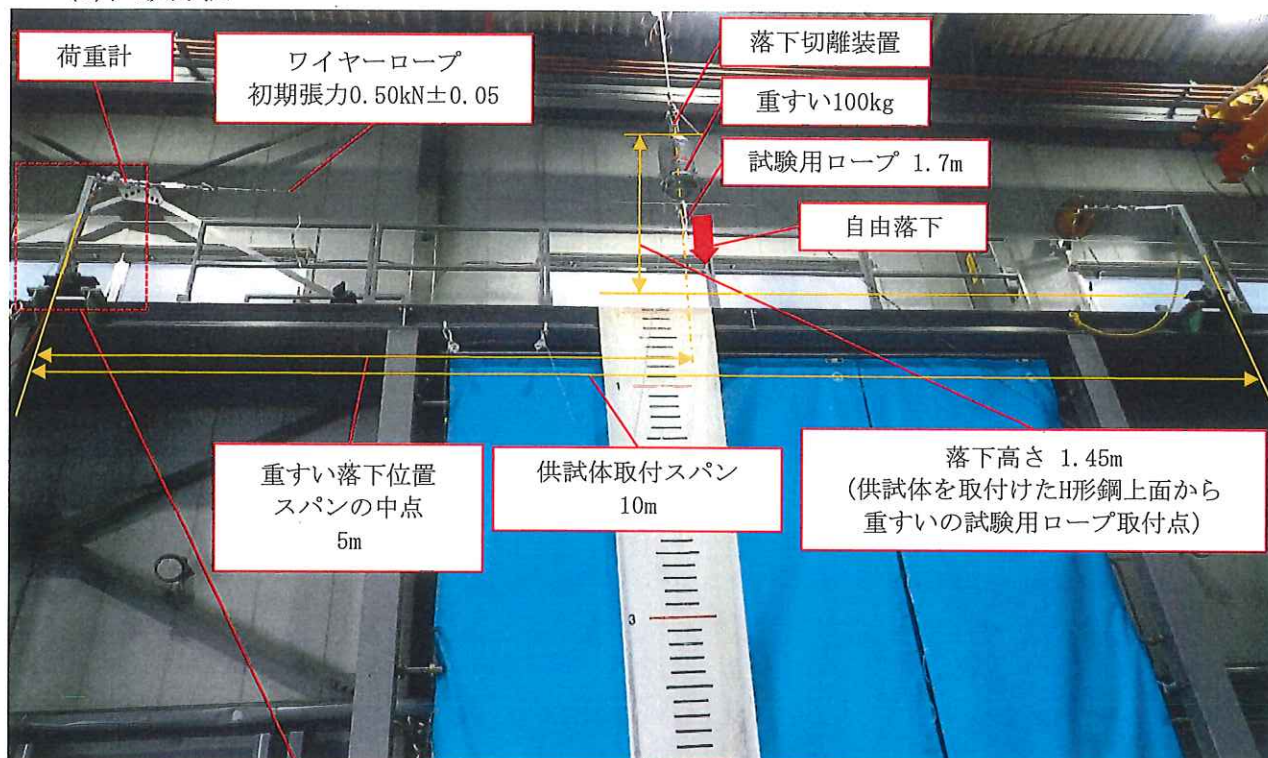

親綱支柱
締付けトルク: 6.0kN・cm

小幅用 親綱支柱アタッチメント

供試体No.1~6:H形鋼100mm×100mm (幅実測値:98mm)
供試体No.7~12:H形鋼125mm×125mm (幅実測値:123mm)